

科 / 技 / 繁 / 荣 / 未 / 来

企业资质

>>> Enterprises
Qualification

江苏国舜电气科技有限公司

公司简介

江苏国舜电气科技有限公司是一家集开发、设计、制造、安装、调试于一体的复合材料专业生产企业。我公司现拥有一大批玻璃钢机械、模具制造专业人员，以及先进的专业制造设备，采用科技制造生产。

我们的工程师和技术人员拥有丰富的设计经验和创新能力，以及先进的制造能力。计算机控制的软件和硬件是独立开发的。目前，我公司致力于玻璃钢制品的专业生产、模具加工和模块研发。包括玻璃钢拉挤、缠绕和拉丝专用设备的设计。其产品广泛应用于化工、塑料、石油、机械、热电等行业。

我公司供应各种型号和定制玻璃钢。物美价廉。

专业的技术制造服务：

玻璃钢缠绕设备：玻璃钢管道生产线、玻璃钢工艺管道生产线、滚刀管道生产线、玻璃钢储罐缠绕设备。

玻璃钢拉挤设备：玻璃钢帐篷拉挤机、玻璃钢电缆槽生产线、玻璃钢拉挤生产线。

模具：玻璃钢拉挤模具、玻璃钢模具、注塑模具、冲压模具、橡胶模具。

FRP产品研发：阳极组件研发、各种FRP材料加工生产、环保产品研发

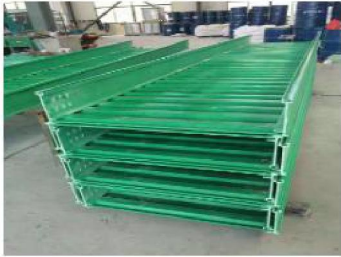
此外，我们还承接技术开发、技术改造、技术培训、图纸设计、工业设备等业务。

我公司推荐的所有产品都是高质量的，所以您不用担心。



玻璃钢拉挤型材具有以下几个显著特点

玻璃钢拉挤型材具有以下几个显著特点：1. 轻质高强玻璃钢拉挤型材的密度相对较低，重量轻，但却具有较高的强度和刚度。这使得它在工程领域中得到广泛应用，能够满足结构强度要求，同时减轻整体重量。2. 耐腐蚀由于玻璃钢拉挤型材采用了树脂作为基体材料，具有良好的耐腐蚀性能。它可以抵抗酸碱、盐等化学介质的侵蚀，



玻璃钢电缆桥架有哪些特性？

一、产品特性 抗腐蚀、耐老化，在65摄氏度下不变形不风化削皮 2. 隔热、保暖效果好（导热系数0.14kcl/mhr摄氏度） 3. 无毒、无害，无石棉致癌微生物公害，符合世界卫生标准



玻璃钢拉挤型材的应用领域

玻璃钢拉挤型材的应用领域由于玻璃钢拉挤型材的独特性能，它在多个领域中得到了广泛的应用。1. 建筑领域玻璃钢拉挤型材常用于建筑领域中的构件制作，如门窗框架、屋顶结构、墙板等。它具有轻质高强的特点，可以减轻建筑物自重，同时具备良好的耐腐蚀性能，适用于潮湿、腐蚀性强的环境。2. 交通领



玻璃钢拉挤型材具有以下几个显著特点

玻璃钢拉挤型材具有以下几个显著特点：1. 轻质高强玻璃钢拉挤型材的密度相对较低，重量轻，但却具有较高的强度和刚度。这使得它在工程领域中得到广泛应用，能够满足结构强度要求，同时减轻整体重量。2. 耐腐蚀由于玻璃钢拉挤型材采用了树脂作为基体材料，具有良好的耐腐蚀性能。它可以抵抗酸碱、盐等化学介质的侵蚀，



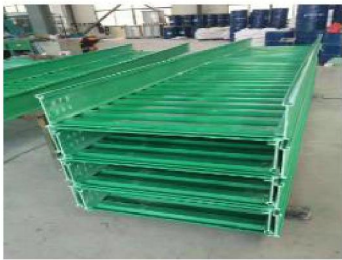
玻璃钢阳极管

玻璃钢阳极管纤维生产线已有很多条。生产的玻璃钢阳极管质量已经可以和市场上的产品相媲美。尽管如此，与巨大的管道市场相比、玻璃钢阳极管所占份额仍很低，因为还有许多用户对玻璃钢阳极管的优良性能还不十分了解，对玻璃钢阳极管的应用还缺乏足够的认识，对选用玻璃钢阳极管仍迟疑不定。导电玻璃钢阳极管拉挤模具因为较



玻璃钢阳极管

湿式电除尘(雾)器是一种主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、焦油、PM2.5等有害物质，是治理大气粉尘污染的理想除尘设备。广泛应用于电力、冶金、锅炉、化工、垃圾焚烧、建材等行业湿烟气深度净化、超低超洁净排放。导电玻璃钢阳极管主要应用于湿式静电除尘(雾)器、电捕焦油器等除尘除雾设备的阳极



详谈玻璃钢桥架的性能特点有哪些方面？

玻璃钢桥架是一个支架，它是用来放电缆的，建筑工程中都要用到桥架，下面来介绍一下玻璃钢桥架性能特点方面 1：动荷载：电缆槽架在使用过程中不可避免会出现问题。一旦损坏，就需要修理。维护人员的重量为动荷载。轻型电缆桥架不需要考虑其动态荷载，因为行人不能站在其上。如果人们需要站在上面，他们的跨度



玻璃钢桥架使用注意事项方面说明

玻璃钢桥架使用足够坚固的材料，确保安装中运输及吊高过程的安全。当使用绳索吊装母线槽时，在受力处应垫入厚布或波纹纸以保护母线槽，免受损坏。当吊装2500A以上母线槽时，应用坚固木板夹住母线槽再用绳索捆绑，以防止母线槽外壳变形。铝合金母线槽在连接母线槽前要检查接触表面或绝缘材料是否受到损坏



玻璃钢电缆桥架的应用优势

玻璃钢桥架具有重量轻、阻燃、耐腐蚀、耐高温、机械强度高等特点。FRP电缆桥架的承载能力与相同规格和厚度的钢制电缆桥架相似，重量为钢制电缆桥架的四分之一。与钢制电缆桥架的任何表面处理相比，FRP电缆桥架具有耐腐蚀性强、使用寿命长的优点。适用于酸、碱等单一介质腐蚀环境。FRP电缆桥架的性能与其他电缆桥架



玻璃钢电缆桥架接地的注意事项

FRP桥架机构结构设计合理，具有技术先进、外形美观、表面光滑、厚度一致、机械强度高、安装方便、耐腐蚀、耐老化等优点。电缆桥架ufrp电缆桥架的原材料为不饱和树脂和玻璃纤维，加入无捻粗纱，经拉挤成型，结构精细、耐腐蚀、美观；树脂中添加了光稳定剂和阻燃剂，提高了电缆桥架的老化性能和使用寿命。FRP缆索桥



玻璃钢电缆桥架可以用在什么地方？

FRP电缆桥架可分为三种类型：槽式、托盘式和阶梯式。主要材料是玻璃钢。由于FRP材料具有非常好的性能特点，FRP电缆桥架的机械强度非常高，同时具有金属和FRP材料的韧性和刚度，因此FRP电缆桥架还具有超耐腐蚀、耐酸碱的特点，耐高温等。同时，它外形美观，安装方便，经久耐用，深受广大用户的喜爱。玻璃钢桥



91321182MAC1LRQN1U (1/1)

编号 321182666202210130028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

米 型 有 限 责 任 公 司 (自 然 人 独 资)

国
税
扣
除

注册资本 1688万元整

成立日期 2022年10月13日

镇江市扬中市油坊镇长兴路69号

登记机关



2022年10月13日

[illegible]

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



扫码
验真



171020110165



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6001

检验检测报告

Test Report

(2023) 委检字机械类0721号

产品名称
Product Name

玻璃钢槽式桥架

委托单位
Client

江苏国舜电气科技有限公司

生产单位
Manufacturer

江苏国舜电气科技有限公司

检验类别
Test Type

检验检测专用章
委托检验

江苏省配电设备产品质量监督检验中心

Jiangsu Center for Power Distribution Equipment Products Quality Supervision & Inspection

江苏省配电设备产品质量监督检验中心

Jiangsu Center for Power Distribution Equipment Products Quality Supervision & Inspection

检验检测报告 Test Report

(2023) 委检字 机械类 0721 号

共 6 页 第 1 页

产品名称 Product Name	玻璃钢槽式桥架	检验类别 Test Type	委托检验
规格型号 Specifications、Type	槽式：2000×800×200	商 标 Trademark	——
委托单位 Name of Client	江苏国舜电气科技有限公司	联系电话 Tel	18796076777
委托单位地址 Address of Client	扬中市油坊镇长兴路 69 号	邮政编码 Zip Code	212200
生产单位 Name of Manufacturer	江苏国舜电气科技有限公司	联系电话 Tel	18796076777
生产单位地址 Address of Manufacturer	扬中市油坊镇长兴路 69 号	邮政编码 Zip Code	212200
样品数量 Sample Quantity	2 节+小样	送样日期 Sample Date	2023-03-30
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	——\——	检验日期 Test Date	2023-03-31~ 2023-04-02
样品编号 Sample Number	223000721#1-#2	样品状态 Sample(s) state	符合检验要求
检验依据 Test Standard(s)	JB/T 10216-2013 《电控配电用电缆桥架》		
检验结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合 JB/T 10216-2013 标准规定的要求 签发日期： 2023 年 04 月 06 日		
备 注 Remark	此栏空白		

签 发：张 斌
Approved by

审 核：何 杰
Checked by

主 检：王成集
Tested by

检验检测报告

Test Report

(2023) 委检字机械类0721号

共 6 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验结果 Test Result		单项评价 Evaluation of Each Item
1	外观	—	表面应平整、光滑，无划痕、缺料、裂纹、色调不一致、斑迹等缺陷，锯、切、冲口断面及连接孔断面不得有分层	符合		合格
2	制造精度	—	—	—		—
2.1	直线段长度	mm	2000±2	2000 2000		合格
2.2	槽体宽度	mm	800 ⁰ ₋₈	798 798		合格
2.3	槽体高度	mm	200±2.5	199.1 199.1		合格
2.4	槽体高度	mm	800 ⁺⁸ ₀	801 801		合格
3	机械负载试验	—	边高为 200mm，安全工作载荷为 1750 N/m，集中载荷为 — N，支吊跨距为 2.0m 的情况下，挠度值应不大于 10	左	右	合格
				5	5	

检验检测报告

Test Report

(2023) 委检字 机械类 0721 号

共 6 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Test Item	单位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验结果 Test Result	单项评价 Evaluation of Each Item
4	盐雾试验	—	1. 试验设备： 试验箱所用的材料应不会影响盐雾的腐蚀效果。试验箱的结构以及提供盐雾的方法可以不同，但是必须满足以下条件： a. 试验箱内的条件维持在规定的容差内； b. 试验箱应具备足够大的容积，能提供稳定的、均一的试验条件（不受湍流的影响），且在试验过程中这些条件不受试样的影响； c. 盐雾不能直接喷射到试样上； d. 箱顶、箱壁或其他部位集聚的冷凝液不能滴落到试样上； e. 试验箱应排气良好以防止压力升高，确保盐雾分布均匀。排气孔末端应进行风防护，以避免引起试验箱内产生较强的气流。 喷雾装置的设计和组成应能够产生细小、润湿、浓密的雾，喷雾装置的材料不能够与盐溶液发生反应。 2. 盐雾： 试验所用的盐应当是高品质的氯化钠，干燥时，碘化钠的含量不超过 0.1%，杂质的总含量不超过 0.3%。盐溶液的浓度应为 $(5 \pm 1)\%$（质量比）。溶液应通过以下的方法制备，将质量为 (5 ± 1) 份的盐溶解在质量为 95 份的蒸馏水或者去离子水中。温度为 $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$ 时，溶液的 pH 值应在 6.5~7.2 内，条件试验时，pH 值应维持在该范围内。在保证氯化钠浓度的前提下，可以使用盐酸或者氢氧化钠调节 pH 值，每一批新配置的溶液都应测量 pH 值。喷雾后的溶液不能再次使用。进入喷雾装置的压缩空气应不含任何杂质，如油、灰尘等。应采取措施使压缩空气的湿度和温度达到运行条件的要求。空气压力应当适于产生细小、潮湿、密集的雾。为了防止盐沉积堵塞喷雾装置，推荐喷嘴处的空气相对湿度至少为 85%，一种可行的方法如下：让气流以非常小的气泡形式通过自动维持恒定的热水塔，水温至少为 35°C。允许的水温随着空气流量的增加以及试验箱及其环境热绝缘的降低而增加。水温不应过高，以免带入试验箱过多水分，也不能超过规定的运行温度。	浓 度 ： 5.0% pH 值 ： 6.7	—

检验检测报告

Test Report

(2023) 委检字机械类 0721 号

共 6 页 第 4 页

序号 No	检验项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验结果 Test Result	单项评价 Evaluation of Each Item
4	盐雾试验	—	3. 试验条件: 试样应分多个批次, 每个批次按照一种使用状态进行试验。试样之间不应有接触, 也不能与其他金属部件接触, 因此试样应安放好以消除部件之间的影响。试验箱的温度应维持在 $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$, 所有的暴露区域都应维持盐雾条件, 用面积为 80cm^2 的器皿在暴露区域的任何一点连续收集至少 16h 的雾化沉积溶液, 平均每小时收集量应在 $1.0\text{mL} \sim 2.0\text{mL}$ 之间。至少应采用两个收集器皿, 器皿放置的位置不应受试样的遮挡, 以避免收集到试样上的溶液, 器皿内的溶液可用于测试 pH 值和浓度。浓度和 pH 值的测量应当在下列时间内进行: a. 对于连续使用的试验箱, 每次试验后都应对试验过程中收集到的溶液进行测量; b. 对于不连续使用的试验箱, 在试验开始前应进行 16h~24h 的试运行。试运行结束后, 在试样开始试验之前立即进行测量。为了保证稳定的试验条件, 还应按照 a 的规定进行测量。 4. 恢复: 试验结束后, 除非有相反规定, 小试样应在自来水下冲洗 5min, 然后用蒸馏水或者去离子水冲洗, 然后晃动或者用气流干燥去掉水滴。清洗用水的温度不应超过 35°C。试样应在标准恢复条件下放置, 不少于 1h 且不超过 2h。 按 GB/T2423.17-2008 的规定经 48h 的盐雾试验后, 样品色泽应无明显变化, 无腐蚀点	试验周期: 48h 试验箱中的位置: 中部 色泽无明显变化, 无腐蚀点	

检验检测报告

Test Report

(2023) 委检字 机械类 0721 号

共 6 页 第 5 页

序号 No	检验项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验 结果 Test Result	单项评价 Evaluation of Each Item
5	交变湿热 试验	—	1. 试验箱：温度能在 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$ 和规定的高温之间循环变化，注意确保箱内工作空间各点条件均匀，并且应与适当放置的温、湿度传感装置附近的条件尽可能接近。受试样品不应受到来自试验箱调节过程的热辐射的影响。用于保持箱内湿度的水，其电阻率应不小于 $500\Omega\text{m}$，箱内凝结水应及时排出，在纯化处理前不得再使用，应采取措施保证冷凝水不会滴落在试验样品上。受试样品的大小、性质或电气负载不允许明显地影响到箱内条件。 2. 严酷程度：高温和循环次数的组合决定了试验的严酷程度。严酷程度应从下列数值中选择： ☐ 高温：40°C；循环次数：2, 6, 12, 21, 56； ☐ 高温：55°C；循环次数：1, 2, 6 ☒ 高温：44°C；循环次数：1, 2, 6 3. 试验条件：总的温度容差 $\pm 2\text{K}$ 是考虑到了测量的绝对误差、温度的缓慢变化以及工作空间内的温度变化而确定的。但是为了维持相对湿度在规定的容差范围内，在任意时刻工作空间内任何两点之间的温度差必须维持在一个较小的范围内。如果温度差超过 1K，湿度条件就达不到要求。为了维持规定的湿度，温度短时波动应维持在 $\pm 0.5\text{K}$。通过以下方法达到稳定： ☐ a. 在把试验样品放入试验箱前，先把试验样品放置在另一个箱子里或者， ☒ b. 把试验样品放入试验箱后，将箱温调至 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$，并保持到该试验样品达到温度稳定为止。 样品在试验箱内稳定之后，箱内的相对湿度应升到不小于 95%，环境温度为 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$。箱内温度应升到有关标准规定的合适高温值。在 $3\text{h} \pm 30\text{min}$ 之内应该达到高温，该阶段的相对湿度应不小于 95%，最后 15min 内的相对湿度应不小于 90%。在上升温度阶段，试验样品上可能出现凝露。温度应保持在规定的高温限值 $\pm 2\text{K}$ 内，直至从循环开始的 $12\text{h} \pm 30\text{min}$ 为止。本阶段的最初和最后 15min 内，相对湿度应在 90%~100%，其余时间相对湿度应在 $(93 \pm 3)\%$。温度可按照以下给定的三种方法的一种降低：	—	—

Test Report

共 6 页 第 6 页

序号 No	检验项目 Test Item	单位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验 结果 Test Result	单项评价 Evaluation of Each Item
5	交变湿热 试验	—	☐a. 温度应在 3h~6h 内降到 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$。在最初 1.5h 的降温速率应按标准图中所示, 在 $3\text{h} \pm 15\text{min}$ 内温度达到 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$。在最初 15min 相对湿度应不小于 90%, 其余时间的相对湿度应不小于 95%; ☐b. 温度应在 3h~6h 内降到 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$, 但没有 a 中最初 1.5h 的附加要求, 相对湿度应不小于 80%; ☒c. 温度应在 3h~6h 内降到 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$, 但没有 a 中最初 1.5h 的附加要求, 相对湿度应不小于 85%。 温度应保持在 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$, 同时相对湿度不小于 85%, 直至 24h 一个循环结束。 4. 恢复: 有关标准应规定恢复过程是在试验用的标准大气条件下还是在受控的恢复条件下进行。如果要求用受控的恢复条件, 试验样品可以转移到另一箱中, 或也可留在湿热箱中进行恢复。前一种情况, 转换时间应尽可能短, 并不能超过 10min。后一种情况在 1h 之内, 将相对湿度降低到 $(75 \pm 2)\%$, 然后再在另外的 1h 将温度调整到实验室温度 $\pm 1\text{K}$。恢复时间的计算 (1h~2h) 是从规定的恢复条件达到时算起。如果试验样品具有大的热时间常数, 可允许有一个足够的使温度达到稳定的恢复时期。有关标准应说明是否要用任何特殊措施除去试验样品表面的湿气。 5. 最终检测: 样品应根据相关规范进行目视检查以及性能测试。测量应当在恢复期结束之后马上进行, 并且对相对湿度最敏感的参数要最先测量。除非有相关规定, 所有参数的测量应当在 30min 内完成。 按 GB/T2423. 4-2008 的规定经 24h 的交变湿热试验后, 样品色泽应无明显变化, 无腐蚀点	试 验 周 期: 24h 循 环 湿 度: 44°C 循 环 次 数: 1 次 色泽无明显变化, 无腐蚀点	

注 意 事 项

- 1、报告无本检验机构检验检测专用章无效。
- 2、未经本机构批准不得部分复制本检验检测报告，复制的检验检测报告未重新加盖本机构检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本检验检测机构不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验结果仅适用于客户提供的样品。
- 6、对监督检验结果有异议者，请于收到检验结果之日起十五日内向本检验机构或者其上级产品质量监督部门申请复检；对其他类别检验结果有异议的，请于收到检验结果之日起十五日内向本检验机构提出。
- 7、本报告其它单位或个人不能用于社会媒体宣传。
- 8、江苏省配电设备产品质量监督检验中心是扬中市检验检测中心的分支机构，隶属同一质量体系。

Points for Attention

1. The report is invalid without the special stamp for inspection and testing of the institution.
2. It is prohibited to copy the report partially without the approval of the institution. The duplicated inspection and testing report without the special stamp for inspection and testing of the institution is invalid.
3. The report is invalid without the signatures of main-inspector, reviewer and issuer.
4. The report is invalid when it was altered.
5. The inspection results are only applicable to the samples provided by the customer when the inspection and testing institution is not responsible for sampling.
6. Please inform the institution or its superior supervision department on product quality to apply for the re-inspection within 15 days since you received the report if you have any objection to the supervisory inspection results. Please inform the institution within 15 days since you received the report if you have any objection to the inspection results of other categories.
7. The report is prohibited to be used in social medium publicity by other units or individuals.
8. Jiangsu Center for Power Distribution Equipment Products Quality Supervision & Inspection is a branch of YangZhong Inspection and Testing Center, belonging to the same quality system.



性能描述

我公司所生产的新型玻璃钢电缆桥架属于承插式加强型玻璃钢桥架，上下均可铆接固定，确保承载后不易变形，荷载性能远大于传统玻璃钢电缆桥架如图6、图7所示。梯边同瓦楞型底板上下间带卡槽，稳固底板，如图3，盖板与梯帮采用卡扣式结构，免扣锁，易安装，降低安装成本，比传统桥架更具有抗强风性能。盖板合起后，盖板中心向上拱，成面包形状，内部空间变大，不积水，结构更稳固，梯帮厚度比传统桥架更厚，从而使用寿命更长.我公司长期研发应用中解决了易出现的问题.抗耐候，可防桥架长期户外运行紫外线的照射耐老化，耐高温，不导电，耐腐蚀性更强，长期免维护。比传统普通桥架耐候性提高数倍.密度比重 ≥ 1.8 。



图1



图2



图3



图4

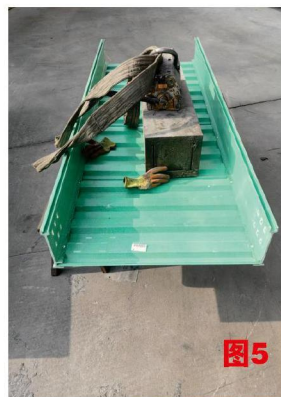


图5

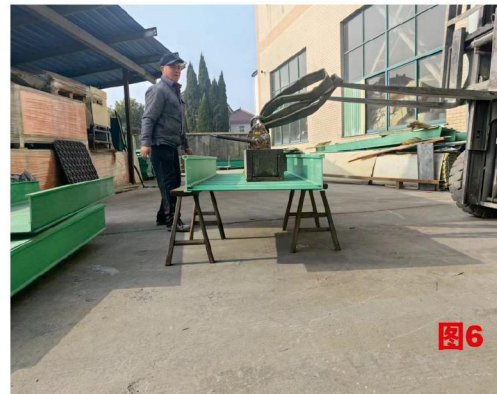


图6



图7

环评名录树精简，哪些项目类别或将由环评书改表？哪些环评表也不用？

搜索文件、报告、术语、问答、共享资料等更多内容

3月实施新规

DB64_T 1966-2023 生态清洁... 2024-03-28

DB64_T 1954-2023 混凝土碳... 2024-03-19

DB64_T 1958-2023 公共机构... 2024-03-19

川环规〔2024〕2号关于印发... 2024-03-15

云环规〔2024〕1号关于印发... 2024-03-10

< 1 2 3 4 5 6 ... 11 >

4月及以后实施新规

GB41918-2022生物安全柜 2025-11-01

生态环境部公告2024年第3号... 2025-01-01

HJ 1350-2024 机动车环保信... 2025-01-01

湘环发〔2022〕110号 关于印... 2024-12-28

DB61_T 1327.12-2023 检验... 2024-11-14

< 查看所有公示



超人不**

分类：验收 地区：江苏 发布时间：2022-11-28

标题：江苏国舜电气科技有限公司玻璃钢制品、针织毡、桥架、母线、仪表管阀件加工制造项目竣工环境保护验收公示

根据《建设项目环境保护管理条例(国务院令 第682号)的决定》以及环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)的公示要求。2022年11月11日，项目建设单位江苏国舜电气科技有限公司主持召开玻璃钢制品、针织毡、桥架、母线、仪表管阀件加工制造项目验收会，验收人员一致同意江苏国舜电气科技有限公司玻璃钢制品、针织毡、桥架、母线、仪表管阀件加工制造项目竣工环境保护通过验收。现将本项目竣工环境保护验收监测报告及验收意见现予以公示如下：

- 一、项目名称：玻璃钢制品、针织毡、桥架、母线、仪表管阀件加工制造项目
- 二、建设地点：扬中市油坊镇长旺西街
- 三、公示内容：竣工环保验收报告表、验收意见

江苏国舜电气科技有限公司验收报告表最终版.pdf

江苏国舜电气科技有限公司专家意见（3）.pdf

目 錄

產品說明	1
主要技術性能	1
型號表示方法	2
載荷能力	2
安裝與維護	2
槽式、托盤式、梯級式電纜橋架	3 ~ 10
電纜橋架連接件	11
電纜橋架護罩	12
電纜橋架支架	12 ~ 13
電纜橋架立柱底座	13 ~ 14
電纜橋架托臂	14 ~ 15
固定件、配件	16

CONTENTS

Instruction of Products	1
Main Technical Properties	1
Model Expressing Method	2
Load Capacity	2
Installation & Maintenance	2
Trough, Tray and Stair Brackets for Cable	3 ~ 10
Connecting Pieces for Cable Bracket	11
Guard Shield for Cable Bracket	12
Supporting Frame for Cable Bracket	12 ~ 13
Post Base for Cable Bracket	13 ~ 14
Supporting Arm for Cable Bracket	14 ~ 15
Mountings, Fittings	16

拉 擠 玻 璃 鋼 電 纜 橋 架

CABLE BRIDGE MADE OF GLASS FIBRE REINFORCED PLASTIC BY PULTRUSION MOULDING

**質輕、阻燃、防腐、
耐溫、機械强度高**

Light Weight Flame Retardant.
Corrosion Resistance, Heat Resistance.
High Mechanical Strength



玻璃钢汇线桥架 FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC BRACKET FOR WIRES

主要技术性能 Main Technical Properties

【产品说明书】

汇线桥架是使电线、电缆、管缆敷设达到标准化、系列化、通用化水平的必要工程结构。我公司总结了钢制桥架多年的使用情况后，自行研制开发了具有高阻燃、重防腐、机械强度高特定性能的SMC聚酯模压原料，通过机械化模压和拉挤一次成型的玻璃钢汇线桥架。它比钢制汇线桥架的任何一种表面处理，都具有耐腐蚀、绝缘性能高，使用寿命长的优点。

【 Instruction of products 】

The bracket for wires is a necessary engineering structure to make the laying of wires,cables, and pipe cables reach the level of standardization, seriation and universalizationl. After summing up the use of steel brackets for many years, this company has developed the fibreglass reinforced plastic brackets with the properties of high flame retardancy, strong corrosion resistance, high mechanical strength and other characteristics, which are made from the raw materials of SMC polyester for modelling,anc modelled through mechanical drawing and squeezing at one time. Its surface treatment is more corrosion-resistant, isolate and longer in service life than that of any of steel ones.

1. 普通型性能指标

Properties of Ordinary Mode

名称 Name	弯曲强度(Mpa) Bend Strength	冲击强度(KJ/m²) Punch Strength	比重(Kg/m³) S G	耐25% H2SO4(g/m²) 25% H2SO4 Resistance(g/m²)	耐30% HCL(g/m²) 30% HCL Resistance(g/m²)	耐5% NaOH(g/m²) 5% NaOH Resistance(g/m²)	自然老化年数 Natural Ageing Years
指标 Target	180	90	1.7 ~ 1.8	± 2	± 2	± 2.5	≥ 20 年
备注 Remarks				浸泡24小时 Dipped for 24 Hours	浸泡24小时 Dipped for 24 Hours	浸泡24小时 Dipped for 24 Hours	

2. 阻燃型性能指标

Properties of Flame Retardant Mode

名称 Name	氧指数 Oxygen Index	水平燃烧试验等级 Horizontal Burn Test Class	着火危险试验等级 Infammation Danger Test Class	弯曲负载变形温度 Bend Load Deformation Temperature
指标 Target	≥ 34.0I	I级(Class)	V - 0级(Class)	≥ 200℃

3. 电气型性能指标

Properties of Electrical Mode

名称 Name	漏电起痕指数 Creepage Tracking Index	表面电阻率 Suface Resistivity	工频击穿强度 Frequency Punch Strength	体积电阻率 Mass Resistivity
指标 Target	CTI ≥ 600	≥ 1 × 10 ¹² Ω	≥ 70kv	≥ 1 × 10 ¹³ ΩCM

4. 高强型性能指标

Properties of High Intensive Mode

名称 Name	弯曲强度 Bend Strength(MPa)	冲击强度 Punch Strength(KJ/M²)	比重 S G(Kg/m³)	纤维含量 Content of Fibre(%)
指标 Target	≥ 300	≥ 200	1.7 ~ 1.8	45 ~ 55

玻璃钢汇线桥架 FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC BRACKET FOR WIRES

型号表示方法 Model Expressing Method



用 3、4、5、6、8 表示每节长度，2 米跨距不需标准

The figures, 3, 4, 5, 6, 8 respectively express the length of each section, but the length of 2m needn't be marked.

普通型不需标准，屏蔽型用 B 表示

The ordinary style dose not need to be marked and the guard shield style is expressed with B.

用 01、02...22 表示规格或规格序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)

Indication of specification of order number of specification.
(Indication is expressed with Arabic numerals)

表示类别各类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)

Expresses the classification, variety and sequence,
(Expressed is Arabic numerals English alphabet)

表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母) D 大跨距式, T 为梯架式, P 为托盘式, C 为槽式。

Expresses structural forms (with the first capital letter from the pronunciation of Chinese Characters) D: large-span type, T: stair-type, P: tray-type, C: trough-tupe

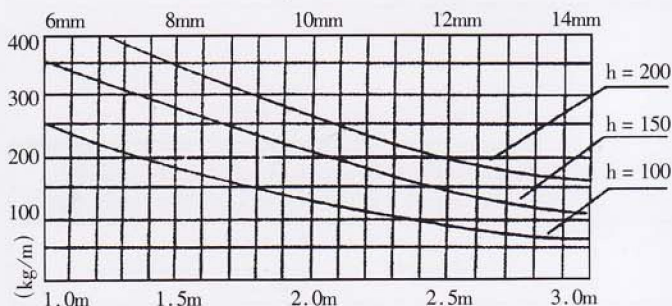
表示阻燃玻璃钢汇线桥架

Expresses the flame retardant bracket made of fibreglass reinforced plastics

载荷能力 Load Capacity


BYQ-C、P、T 普通型载荷曲线图(普通型支撑跨距推荐跨距 $\leq 2000\text{mm}$)

The Load Curve for BYQ-C.P.T of Ordinary Model (The recommended span of ordinary load supporting span is 2000 mm)



BYQ-DC、DP、DT 大跨距重载荷曲线图(大跨距重载荷支撑跨距推荐跨距 $\leq 6000\text{mm}$)

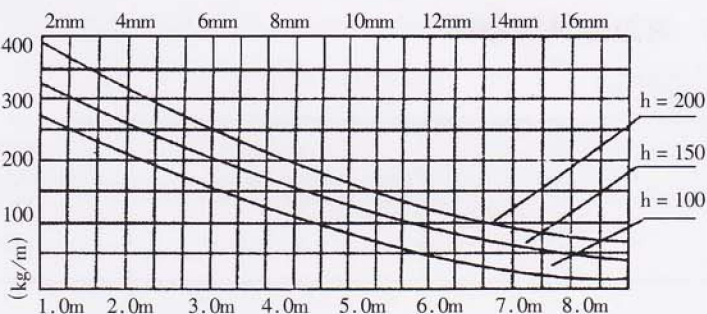The Curve for Large Span and Heavy Load of BYQ-DC.DP.DT (The recommended span of the supporting span of large span and heavy load is 6000 mm)



安装与维护

■ 桥架高度为 50、100 时每端各 6 只连接孔，高度为 150、200 时每端各 12 只连接孔。

■ 支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。

■ 桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆线。

■ 隔开放设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开放设。

■ 电缆固定：汇线桥架水平放置时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距 $1/4$ 处。水平走向的电缆每隔 2 米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔 1.5 米左右固定一下。

□ The height of brackets is 50 and 100 and there are 6 connecting holes at both ends; and height 150 and 200, 12 holes.


□ Spacing Distance of Supporting: The spacing distance and load should be equal to or less than the span and the load allowed by the Load Curve.


□ Width of Bracket: When choose the width of bracket, should keep some of reserve space for additional cables in future.

□ Separate Laying: When the little amount of power cable and control cable are used, they can be together installed in the same bracket, but the separating wall must be used between them.

□ Fixation of Cable: When the brackets are horizontally laid, the connection between brackets should be possibly set up within $1/4$ of a span. And a fixation should be made every 2 meters on the horizontal run cable, but every 1.5m on the vertical run cable.


槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for cable




BHQ-DC-1A 型大跨距槽式桥架 BHQ-DC-1A Large-span Trough-type Bracket		序号 NO	型号 Model		b	h
		1	BHQ-DC-1A	-01	100	50
		2		-02		100
		3		-03	150	100
		4		-04		150
		5		-05	200	100
		6	BHQ-DP-1A	-06		150
		7		-07		200
		8	BHQ-DT-1A	-08	300	100
		9		-09		150
		10		-10		200
		11	BHQ-DT-1A	-11	400	100
		12		-12		150
		13		-13		200
		14		-14	500	100
		15		-15		150
		16		-16		200
		17		-17	600	100
		18		-18		150
		19		-19		200
		20		-20	800	100
		21		-21		150
		22		-22		200

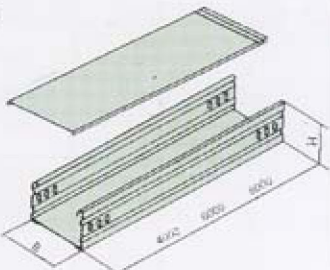BHQ-C-1A 型槽式桥架 BHQ-C-1A Trough-type Bracket		序号 NO	型号 Model		b	h
		1	BHQ-C-1A	-01	100	50
		2		-02		100
		3		-03	150	100
		4		-04		150
		5		-05	200	100
		6	BHQ-P-1A	-06		150
		7		-07		200
		8	BHQ-T-1A	-08	300	100
		9		-09		150
		10		-10		200
		11	BHQ-T-1A	-11	400	100
		12		-12		150
		13		-13		200
		14		-14	500	100
		15		-15		150
		16		-16		200
		17		-17	600	100
		18		-18		150
		19		-19		200
		20		-20	800	100
		21		-21		150
		22		-22		200

注：桥架宽度达 400mm 以上，底板另加横梁，以保证强度



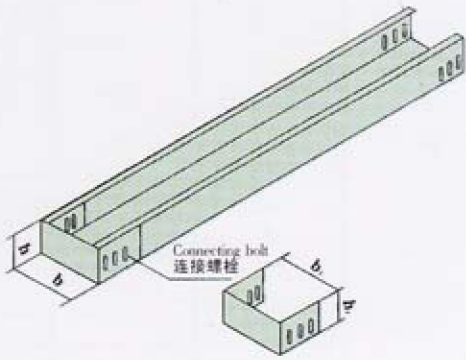
槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for cable



BHQ - C - 1B 型终端封头 BHQ - C - 1B Terminal Closure Head 	序号 NO	型号 Model		b	h
	1	BHQ - C - 01B	- 01	100	50
	2		- 02		100
	3		- 03	150	100
	4		- 04		150
	5		- 05	200	100
	6		- 06		150
	7		- 07		200
	8		- 08	300	100
	9		- 09		150
	10		- 10		200
	11		- 11	400	100
	12		- 12		150
	13		- 13	500	200
	14		- 14		100
	15		- 15		150
	16		- 16	600	200
	17		- 17		100
	18		- 18		150
	19		- 19	800	200
	20		- 20		100
	21		- 21		150
	22		- 22		200

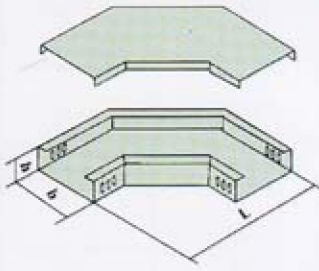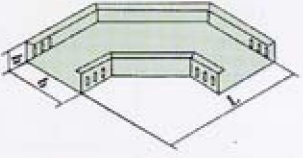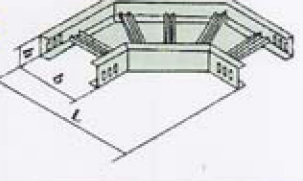BHQ - C - 2A 型槽式水平弯通 BHQ - C - 1A Trough - type Horizontal Elbow  BHQ - P - 2A 型托盘式水平弯通 BHQ - P - 2A Tray Horizontal Elbow  BHQ - T - 2A 型梯级式水平弯通 BHQ - T - 2A Stair Horizontal Elbow 	序号 NO	型号 Model		b	h	L
	1	BHQ - C - 2A	- 01	100	50	350
	2		- 02		100	500
	3	BHQ - P - 2A	- 03	150	100	550
	4		- 04		150	
	5	BHQ - T - 2A	- 05	200	100	600
	6		- 06		150	
	7		- 07		200	
	8	BHQ - P - 2A	- 08	300	100	700
	9		- 09		150	
	10		- 10		200	
	11	BHQ - C - 2A	- 11	400	100	800
	12		- 12		150	
	13		- 13		200	
	14	BHQ - P - 2A	- 14	500	100	900
	15		- 15		150	
	16		- 16		200	
	17	BHQ - T - 2A	- 17	600	100	1000
	18		- 18		150	
	19		- 19		200	
	20	BHQ - C - 2A	- 20	800	100	1200
	21		- 21		150	
	22		- 22		200	

注：弯头为组合式

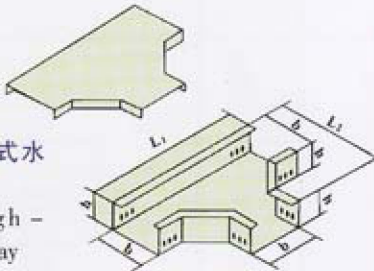槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for cable

				序号 NO	型号 Model		b	h	L1	L2
BHQ - C - 3A 型槽式水平三通 BHQ - C - 3A Trough - type Horizontal 3 - Way				1	BHQ - C - 3A	- 01	100	50	600	350
				2		- 02		100	900	500
BHQ - P - 3A 型托盘式水平三通 BHQ - P - 3A Tray Horizontal 3 - Way				3		- 03	150	100	950	550
				4		- 04		150		
BHQ - T - 3A 型梯级式水平三通 BHQ - T - 3A Stair Horizontal 3 - Way				5		- 05	200	100	1000	600
				6		- 06		150		
				7		- 07		200		
				8		- 08	300	100	1100	700
				9		- 09		150		
				10		- 10		200		
				11	BHQ - P - 3A	- 11	400	100	1200	800
				12		- 12		150		
				13	BHQ - T - 3A	- 13		200		
				14		- 14	500	100	1300	900
				15		- 15		150		
				16		- 16		200		
				17		- 17	600	100	1400	1000
				18		- 18		150		
				19		- 19		200		
				20		- 20	800	100	1600	1200
				21		- 21		150		
				22		- 22		200		

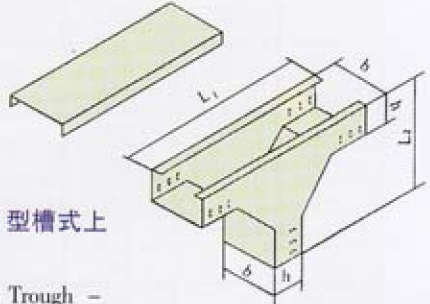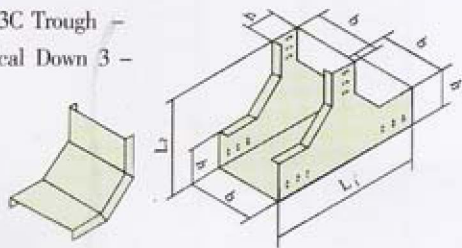				序号 NO	型号 Model		b	h	L1	L2
BHQ - C - 3B 型槽式上垂直三通 BHQ - C - 3B Trough - type Vertical Up 3 - Way				1	BHQ - C - 3B	- 01	100	50	550	300
				2		- 02		100	900	500
BHQ - C - 3C 型槽式上垂直三通 BHQ - C - 3C Trough - type Vertical Down 3 - Way				3		- 03	150	100	950	550
				4		- 04		150		
				5		- 05	200	100	900	500
				6		- 06		150	950	550
				7		- 07		200	1000	600
				8		- 08	300	100	900	500
				9		- 09		150	950	550
				10		- 10		200	1000	600
				11	BHQ - C - 3C	- 11	400	100	900	500
				12		- 12		150	950	550
				13		- 13		200	1000	600
				14		- 14	500	100	900	500
				15		- 15		150	950	550
				16		- 16		200	1000	600
				17		- 17	600	100	900	500
				18		- 18		150	950	550
				19		- 19		200	1000	600
				20		- 20	800	100	900	500
				21		- 21		150	950	550
				22		- 22		200	1000	600

槽式电缆桥架 Trough - type Cable Bracket

	序号 NO	型号 Model		b	h	L1	L2
BHQ - C - 3D 型槽式 上边垂直三通 BHQ - C - 3B Trough - type Vertical Up Side 3-Way	1	BHQ - C - 3D	- 01	100	50	600	300
	2		- 02	100	100	900	500
	3		- 03	150	100	950	550
	4		- 04	150	150		
	5		- 05	200	100	1000	500
	6		- 06		150		550
	7		- 07		200		600
	8		- 08	300	100	1100	500
	9		- 09		150		550
	10		- 10		200		600
BHQ - C - 3E 型槽式下 边垂直三通 BHQ - C - 3C Trough - type Vertical Down Side 3-Way	11	BHQ - C - 3E	- 11	400	100	1200	500
	12		- 12		150		550
	13		- 13		200		600
	14		- 14	500	100	1300	500
	15		- 15		150		550
	16		- 16		200		600
	17		- 17	600	100	1400	500
	18		- 18		150		550
	19		- 19		200		600
	20		- 20	800	100	1600	500
	21		- 21		150		550
	22		- 22		200		600

BHQ - C - 3F 型槽式上 角垂直三通




BHQ - C - 3F Trough -
type Vertical Up Angle
3-Way


BHQ - C - 3G 型槽式下 角垂直三通

BHQ - C - 3G Trough -
type Vertical Down Angle
3-Way




序号 NO	型号 Model		b	h	L1	L2
1	BHQ - C - 3F	- 01	100	50	350	300
2		- 02	100	100	500	500
3		- 03	150	100	550	
4		- 04	150	150		550
5		- 05	200	100	600	500
6		- 06		150		550
7		- 07		200		600
8		- 08	300	100	700	500
9		- 09		150		550
10		- 10		200		600
11	BHQ - C - 3G	- 11	400	100	800	500
12		- 12		150		550
13		- 13		200		600
14		- 14	500	100	900	500
15		- 15		150		550
16		- 16		200		600
17		- 17	600	100	1000	500
18		- 18		150		550
19		- 19		200		600
20		- 20	800	100	1200	500
21		- 21		150		550
22		- 22		200		600

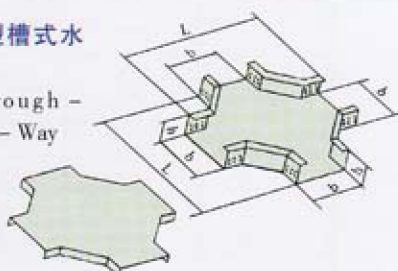


槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for cable

		序号 NO	型号 Model		b	h	L
BHQ - C - 4A 型槽式水平四通 BHQ - C - 4A Trough - type Horizontal 4 - Way  BHQ - P - 4A 型托盘式水平四通 BHQ - P - 4A Tray Horizontal 4 - Way  BHQ - T - 4A 型梯级式水平四通 BHQ - T - 4A Stair Horizontal 4 - Way 		1	BHQ - C - 4A	- 01	100	50	600
		2		- 02		100	900
		3		- 03	150	100	950
		4		- 04		150	
		5		- 05	200	100	1000
		6		- 06		150	
		7		- 07		200	
		8		- 08	300	100	1100
		9		- 09		150	
		10		- 10		200	
		11	BHQ - P - 4A	- 11	400	100	1200
		12		- 12		150	
		13		- 13		200	
		14	BHQ - T - 4A	- 14	500	100	1300
		15		- 15		150	
		16		- 16		200	
		17		- 17	600	100	1400
		18		- 18		150	
		19		- 19		200	
		20		- 20	800	100	1600
		21		- 21		150	
		22		- 22		200	




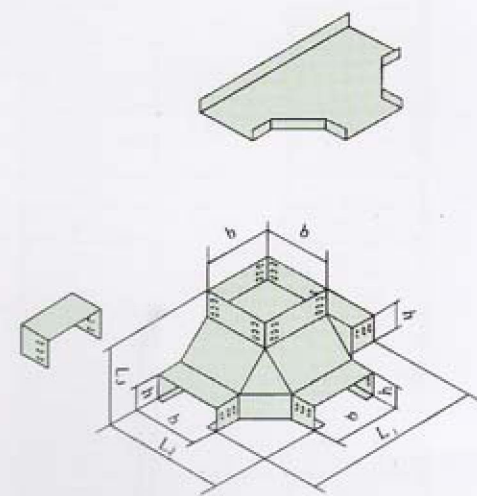
		序号 NO	型号 Model		b	h	L1	L2	L3
BHQ - C - 4B 型槽式垂直四通 BHQ - C - 4B Trough - type Up Wards Vertical 4 - Way 		1	BHQ - C - 4B	- 01	100	50	600	350	300
		2		- 02		100	900	500	500
		3		- 03	150	100	950	550	550
		4		- 04		150			
		5		- 05	200	100	1000	600	500
		6		- 06		150			550
		7		- 07		200			600
		8		- 08	300	100	1100	700	500
		9		- 09		150			550
		10		- 10		200			600
		11		- 11	400	100	1200	800	500
		12		- 12		150			550
		13		- 13		200			600
		14		- 14	500	100	1300	900	500
		15		- 15		150			550
		16		- 16		200			600
		17		- 17	600	100	1400	1000	500
		18		- 18		150			550
		19		- 19		200			600
		20		- 20	800	100	1600	1200	500
		21		- 21		150			550
		22		- 22		200			600

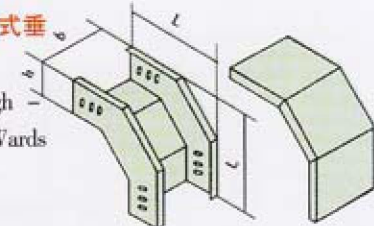

槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for cable

BHQ - C - 5A 型槽式垂直上弯通 BHQ - C - 5A Trough - type Vertical Up Wards Curved - way  BHQ - P - 5A 型托盘式垂直上弯通 BHQ - P - 5A Tray - type Vertical Up Wards Curved - way  BHQ - T - 5A 型梯级式垂直上弯通 BHQ - T - 5A Stair - type Vertical Up Wards Curved - way 	序号 NO	型号 Model		b	h	L
	1	BHQ - C - 5A	- 01	100	50	300
	2		- 02		100	500
	3		- 03		100	
	4		- 04	150	150	
	5		- 05		100	500
	6		- 06		150	550
	7		- 07	200	200	600
	8	BHQ - P - 5A	- 08		100	500
	9		- 09		150	550
	10		- 10	300	200	600
	11	BHQ - T - 5A	- 11		100	500
	12		- 12		150	550
	13		- 13	400	200	600
	14		- 14		100	500
	15		- 15		150	550
	16		- 16	500	200	600
	17		- 17		100	500
	18		- 18	600	150	550
	19		- 19		200	600
	20		- 20	800	100	500
	21		- 21		150	550
	22		- 22		200	600

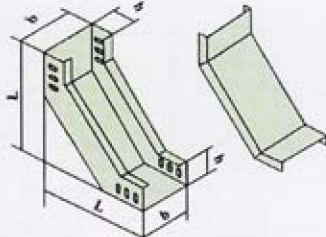BHQ - C - 5B 型槽式垂直下弯通 BHQ - C - 5B Trough - type Vertical Down Wards Curved - way  BHQ - P - 5B 型托盘式垂直下弯通 BHQ - P - 5B Tray Vertical Down Wards Curved - way  BHQ - T - 5B 型梯级式垂直下弯通 BHQ - T - 5B Stair Vertical Down Wards Curved - way 	序号 NO	型号 Model		b	h	L
	1	BHQ - C - 5B	- 01	100	50	300
	2		- 02		100	500
	3		- 03		100	
	4		- 04	150	150	550
	5		- 05		100	500
	6		- 06		150	550
	7		- 07	200	200	600
	8	BHQ - P - 5B	- 08		100	500
	9		- 09		150	550
	10		- 10	300	200	600
	11	BHQ - T - 5B	- 11		100	500
	12		- 12		150	550
	13		- 13	400	200	600
	14		- 14		100	500
	15		- 15		150	550
	16		- 16	500	200	600
	17		- 17		100	500
	18		- 18	600	150	550
	19		- 19		200	600
	20		- 20	800	100	500
	21		- 21		150	550
	22		- 22		200	600

槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for cable


		序号 NO	型号 Model		b	h	L1	L2
	BHQ - C - 5C 型槽式垂直 左上弯通 BHQ - C - 5C Trough - type Vertical Left - Up Words Curved - way	1	BHQ - C - 5C BHQ - C - 5D BHQ - C - 5E BHQ - C - 5F	- 01	100	50	500	450
		2		- 02		100		500
	BHQ - C - 5D 型槽式垂直 左下弯通 BHQ - C - 5D Trough - type Vertical Left - Down Words Curved - way	3		- 03	150	100	550	550
		4		- 04		150		
		5		- 05	200	100	600	500
		6		- 06		150		550
		7		- 07		200		600
		8		- 08	300	100	700	500
		9		- 09		150		550
		10		- 10		200		600
		11		- 11	400	100	800	500
		12		- 12		150		550
		13		- 13		200		600
	BHQ - C - 5E 型槽式垂直 右上弯通 BHQ - C - 5E Trough - type Vertical Right - Up Words Curved - way	14		- 14	500	100	900	500
		15		- 15		150		550
		16		- 16		200		600
	BHQ - C - 5F 型槽式垂直 右下弯通 BHQ - C - 5F Trough - type Vertical Right - Down Words Curved - way	17		- 17	600	100	1000	500
		18		- 18		150		550
		19		- 19		200		600
		20		- 20	800	100	1200	500
		21		- 21		150		550
		22		- 22		200		600

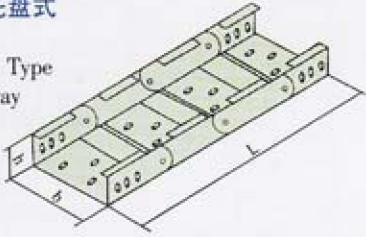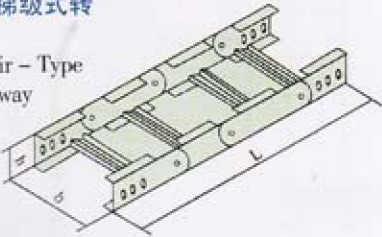		序号 NO	型号 Model		b	h	L
	BHQ - P - 5C 型托盘式 转动弯通 BHQ - P - 5C Tray Type Turning Curved - way	1	BHQ - P - 5C BHQ - T - 5C	- 01	100	50	600
		2		- 02		100	720
		3		- 03	150	150	820
		4		- 04		150	820
		5		- 05	200	100	720
		6		- 06		150	820
		7		- 07		200	940
		8		- 08	300	100	720
		9		- 09		150	820
		10		- 10		200	940
		11		- 11	400	100	720
		12		- 12		150	820
		13		- 13		200	940
	BHQ - T - 5C 型梯级式转 动弯通 BHQ - T - 5C Stair - Type Turning Curved - way	14		- 14	500	100	720
		15		- 15		150	820
		16		- 16		200	940
		17		- 17	600	100	720
		18		- 18		150	820
		19		- 19		200	940
		20		- 20	800	100	720
		21		- 21		150	820
		22		- 22		200	940


槽式电缆桥架 Trough - type Cable Bracket

BHQ - C - 6A、B、C、D 型槽式异径接头

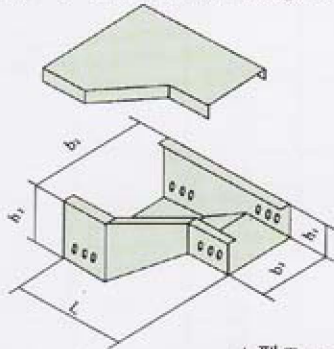
BHQ - C - 6A、B、C、D Trough Reducing Joint




A 型 Type A

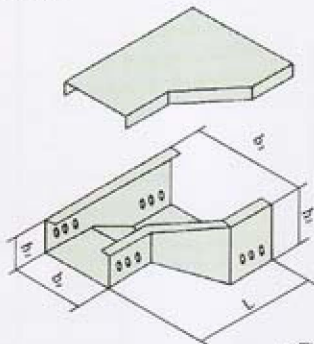

B 型 Type B

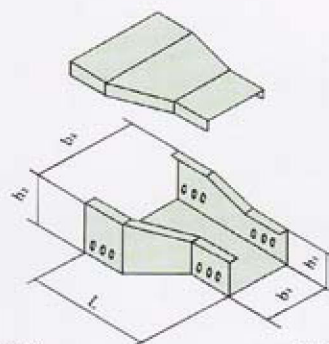











C 型 Type C

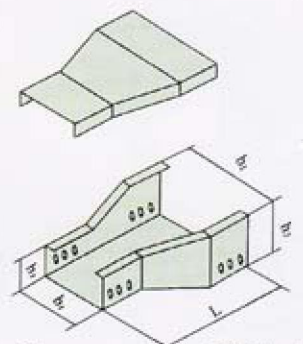




D 型 Type D

序号 NO.	型 号 Model		规 格 Spec. b1 × h1 – b2 × h2		长 度 Length L (mm)	序号 NO.	型 号 Model		规 格 Spec. b1 × l – b2 × h2		长 度 Length L (mm)
1	BHQ – C – 6A、6B、6C、6D	– 01	100 × 50	– 100 × 100	130	48	BHQ – C – 6A、6B、6C、6D	– 48	200 × 100	– 500 × 100	700
2		– 02		– 150 × 100	280	49		– 49		– 500 × 150	
3		– 03		– 150 × 150	330	50		– 50		– 500 × 200	
4		– 04		– 200 × 100	400	51		– 51		– 600 × 100	
5		– 05		– 200 × 150		52		– 52		– 600 × 150	
6		– 06		– 200 × 200		53		– 53		– 600 × 200	
7		– 07		– 300 × 100		54		– 54		– 800 × 100	
8		– 08		– 300 × 150	540	55		– 55		– 800 × 150	1000
9		– 09		– 300 × 200		56		– 56		– 800 × 200	
10		– 10		– 400 × 100		57		– 57		– 300 × 150	
11		– 11	– 400 × 150	58		– 58		– 300 × 200			
12		– 12	– 400 × 200	59	– 59	– 400 × 100		500			
13		– 13	– 500 × 100	60	– 60	– 400 × 150					
14		– 14	– 500 × 150	740	61	– 61			– 400 × 200		
15		– 15	– 500 × 200		62	– 62			– 500 × 100		
16		– 16	– 600 × 100		63	– 63		– 500 × 150	600		
17		– 17	– 600 × 150		840	64		– 64		– 500 × 200	
18		– 18	– 600 × 200	65		– 65		– 600 × 100			
19		– 19	– 800 × 100	66		– 66		– 600 × 150		700	
20		– 20	– 800 × 150	1040		67		– 67	– 600 × 200		
21		– 21	– 800 × 200		68	– 68		– 800 × 100	900		
22		– 22	– 150 × 150		69	– 69		– 800 × 150			
23		– 23	– 200 × 100		70	– 70		– 800 × 200			
24		– 24	– 200 × 150	450	71	– 71		– 400 × 150		400	
25		– 25	– 200 × 200		72	– 72		– 400 × 200			
26		– 26	– 300 × 100		73	– 73		– 500 × 100	500		
27		– 27	– 300 × 150		550	74		– 74			– 500 × 150
28		– 28	– 300 × 200	75		– 75		– 500 × 200			
29		– 29	– 400 × 100	76		– 76		– 600 × 100		600	
30		– 30	– 400 × 150	650		77		– 77	– 600 × 150		
31		– 31	– 400 × 200		78	– 78		– 600 × 200			
32		– 32	– 500 × 100		79	– 79		– 800 × 100	800		
33		– 33	– 500 × 150		750	80		– 80		– 800 × 150	
34		– 34	– 500 × 200	81		– 81		– 800 × 200			
35		– 35	– 600 × 100	82		– 82		– 500 × 150		400	
36		– 36	– 600 × 150	850		83		– 83	– 500 × 200		
37		– 37	– 600 × 200		84	– 84		– 600 × 100			
38		– 38	– 800 × 100		85	– 85		– 600 × 150	500		
39		– 39	– 800 × 150		1050	86		– 86		– 600 × 200	
40		– 40	– 800 × 200	87		– 87		– 800 × 100		700	
41		– 41	– 200 × 200	88		– 88		– 800 × 150			
42		– 42	– 300 × 100	89		– 89		– 800 × 200			
43		– 43	– 300 × 150	500	90	– 90		– 600 × 150	400		
44		– 44	– 300 × 200		91	– 91		– 600 × 200			
45		– 45	– 400 × 100		92	– 92		– 800 × 100		600	
46		– 46	– 400 × 150		600	93		– 93			– 800 × 150
47		– 47	– 400 × 200	94		– 94		– 800 × 200			

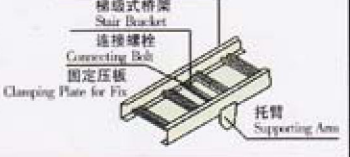电缆桥架连接件 Connecting Pieces for Cable Bracket

产品外形 Appearance	型号 Type	侧边高 H Lateral Side(mm)	H1 (mm)	b1 (mm)	安装图例 Installation Legend	
BHQ - TPC - 01A 调宽片 BHQ - TPC - 01A Width - Adjusting Flake 	BHQ - 01A - 100	100	75	100		
	BHQ - 01A - 150			150		
	BHQ - 01A - 200			200		
	BHQ - 01A - 300			300		
	BHQ - 01A - 400			400		
	BHQ - 01A - 500			500		
	BHQ - 01A - 600			600		
BHQ - TPC - 01B 调高片 BHQ - TPC - 01B Height - Adjusting Flake 	型号 Type	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	备注 Remarks	
	TPC - 01B - 50/100	30	75	360		
	TPC - 01B - 100/150	75	125			
	TPC - 01B - 100/200	75	175			
	TPC - 01B - 150/200	125	175			
BHQ - TPC - 02 直接片 BHQ - TPC - 02 Straight Connecting Flake 	型号 Type	侧边高HL, Side (mm)	L (mm)	H1 (mm)	备注 Remarks	
	TPC - 02 - 50	50	240	30	BHQ - TPC - 02B - 100, 150, 200 型大跨距外板直接片 BHQ - TPC - 02B - 100, 150, 200 Large Span Out - Connecting Plate 	
	TPC - 02 - 100	100	3605	75		
	TPC - 02 - 150	150		125		
	TPC - 02 - 200	200		175		
BHQ - TPC - 03 弯接片 BHQ - TPC - 03 Curved Connecting Flake 	型号 Type	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	备注 Remarks	
	TPC - 03 - 50	30	120	210		
	TPC - 03 - 100	75	180	280		
	TPC - 03 - 150	75				
	TPC - 03 - 200	125				
BHQ - TPC - 04 调角片 BHQ - TPC - 04 Angle - Adjusting Flake 	型号 Type	侧边高HL, Side (mm)	H1 (mm)	L (mm)	备注 Remarks	
	TPC - 04 - 50	50	30	140		
	TPC - 04 - 100	100	75	250		
	TPC - 04 - 150	150	125	300		
	TPC - 04 - 200	200	175	350		
BHQ - TPC - 05 固定压板 BHQ - TPC - 05 Clamping Plate for Fix 	TPC - 05 固定压板, 主要用于梯级式桥架与托臂压固及梯级式桥架垂直安装时与墙壁固定。 TPC - 05 clamping plate for fix is mainly used in the fixing between the stair-type bracket and the supporting arm; and the fixing between the stair-type bracket and the wall when installed vertically.					
						
BHQ - TPC - 07 隔板 BHQ - TPC - 07 Separating Plates 						
	型号 Type	H1 (mm)	H1 (mm)	备注 Remarks		
TPC - 07 - 50	100	70				
TPC - 07 - 100	150	120				
TPC - 07 - 150	200	170				
BHQ - TPC - 6 管接头 BHQ - TPC - 6 Pipe Joint 						
	型号Type	G	M	D		
	TPC - 13 - 1/2"	1/2"	M22 × 1	18		
	TPC - 13 - 3/4"	3/4"	M27 × 1.5	22		
	TPC - 13 - 1"	1"	M33 × 1.5	28		
	TPC - 13 - 1 1/2"	1 1/2"	M48 × 2	38		
	TPC - 13 - 2"	2"	M56 × 2	48		

电缆桥架护罩 Guard Shield for Cable Bracket


		序号 NO.	型 号 Model		规 格 Stabndard
BHQ - TPC - 08 直通护罩 BHQ - TPC - 08 Straight - Way - Shades		1	TPC - 08 TPC - 09 TPC - 10 TPC - 11 TPC - 12A TPC - 12B	- 1	100
		2		- 1.5	150
BHQ - TPC - 09 弯通护罩 BHQ - TPC - 09 Crook - Way - Shades		3		- 2	200
		4		- 3	300
BHQ - TPC - 10 三通护罩 BHQ - TPC - 10 Three - Way - Shades		5		- 4	400
		6		- 5	500
BHQ - TPC - 11 四通护罩 BHQ - TPC - 11 Four - Way - Shades		7		- 6	600
		8		- 8	800
BHQ - TPC - 12A 垂直上弯通护罩 BHQ - TPC - 12A Vertical Up - Crooked - Way - Shades					
					
BHQ - TPC - 12B 垂直上弯通护罩 BHQ - TPC - 12B Vertical Down - Crooked - Way - Shades					
					

电缆桥架支架 Supporting Frame for Cable Bracket

支架是支撑桥架和电缆的主要部件,它由立柱、主柱底座、托臂等组成。支架部分的连接螺栓配套供应,安装螺栓(如膨胀螺栓)根据需要另行订货。支架有钢制镀锌加喷塑及玻璃钢两种,订货时请注明材质。

The supporting frame is main component to support brackets and cables. It is composed of upright posts, underbeds and supporting arms. The connecting bolts for the support frame can be supplied for complement, and the erection bolts (for expansive bolts) can be separately ordered according to the requirement. The support frame includes: the steel one galvanized and plastics - sprayed; and the fibreglass reinforced plastic one, please mark the quality of material, when ordering.

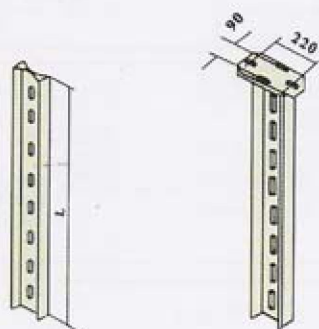BHQ - H - 01A 工字钢立柱 工 - Steel Post




H - 01A 工字钢立柱是支撑电缆桥架的主要部件,它适用与电缆多,载荷重,桥架跨度大的场合,它可以根据需要安装成悬吊式、直立式、侧臂式。悬吊式、直立式均可用双边多层安装。根据需要,亦可采用 10# 工字钢,其长度按需要选择。

H - 01A I - steel upright post is the main components to supporting cable brackets. It suits for the situation of more cable, heavy load and large span; and can also be installed to form hanging type, erect type and side arm type according to the requirements. The hanging type, and erect type can all be installed with the way of double side and multilayer. In line with the design 工 - steel can also be adopted, and the length will depend on the requirements.

外表处理,为热镀锌。

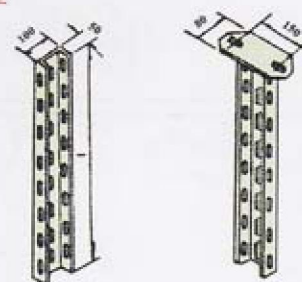BHQ - H - 01C 槽钢立柱 Trough - Steel Post



H - 01C 槽型立柱可作垂直引下,引上或与 TB - 03 托臂配套作吊装立柱。

H - 01C trough - type upright post can do vertical down - leading, up - leading or be linked with TB - 03 supporting arm as hoisting upright post.


外表处理,为热镀锌。

序号 NO.	型号 Model	长度 L Length	备注 Remarks
1	H - 01A H - 01C	- 3	订货时请注明 I 型 Please mark Type I when ordering
2		- 5	
3		- 8	
4		- 10	
5		- 15	
6		- 20	
7		- 25	
8		- 30	

电缆桥架支架 Supporting Frame for Cable Bracket

外表处理, 为热镀锌。

BHQ-H-01D 角钢立柱 BHQ-H-01D Angle Steel Post



H-01D 角钢立柱可用作轻载荷单边吊装立柱, 配套托臂为 TB-03。
H-01D angle steel upright post can be used as the upright post for light-load hoisting on one side. And the supporting arm matched for it is TB-03.

序号 NO.	型号 Type	长度 Length	备注 Remarks
1	H-01D	- 3	订货时请注明 I、II 型 Please mark Type I、II when ordering
2		- 5	
3		- 8	
4		- 10	
5		- 15	
6		- 20	

BHQ-T 型立柱 BHQ-T Upright Post




T 型立柱, 用与单层梯架或托盘架设, 并适用与独立安装场。
H 和 L 长度可按用户需要长度供。

T-upright post is used in the laying for single storey stair frame or tray frame, and suits to be used in the situation of independent installation, the length of land H can be supplied according to the required length by the users.

型号 Type	H (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	f (mm)
T-255	2500 (12.6 # 1)	500	150	250	20
- 256		600			
- 257		700			
T-305	3000 (14 # 1)	500	150	250	20
- 306		600			
- 307		700			
T-335	3500 (14 # 1)	500	200	300	22
- 356		600			
- 357		700			
T-405	4000 (16 # 1)	500	200	300	22
- 406		600			
- 407		700			

电缆桥架立柱底座 Post Base for Cable Bracket

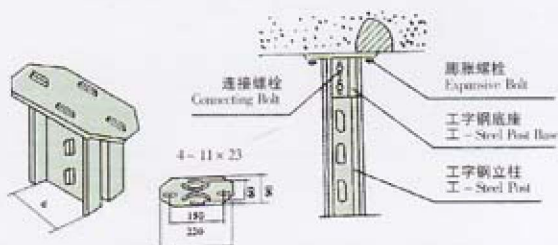
BHQ-H-02A 工字钢立柱底座 BHQ-H-02A I-Steel Post Base



H-02A 工字钢立柱底座, 用于悬挂式直立工字钢立柱的支承连接。安装时先用 M12 膨胀螺栓或预埋螺栓固定好底座 (如与钢件连接可采用焊接, 焊好后油漆), 然后用 M12×30 连接螺栓固定工字钢。

H-02A I-steel upright post base is used in the supporting connection with the of hanging type vertical I-steel posts. M12 expanding bolts or Prebored bolt is firstly used in the installation to fix the base (if the base is connected with steel pieces, weldings can be used and then paint can be sprayed), and the I-steel is then fixed with M12×30 connecting bolts.

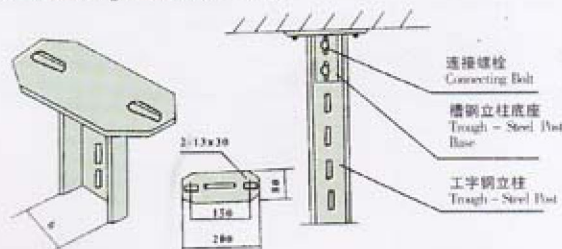BHQ-H-02C 槽钢立柱底座 BHQ-H-02C Trough-Steel Post Base




H-02 槽钢立柱底座可与 H-01C 槽型立柱配套, 可用吊装电缆或垂直引上、引下用。

H-02 trough-Steel post base can be linked with H-01C trough-type post for complement; and also be used as hoisting cables of doing vertical up-leading or down-leading.

BHQ-DG 型吊架 BHQ-DG Hoisting Frame

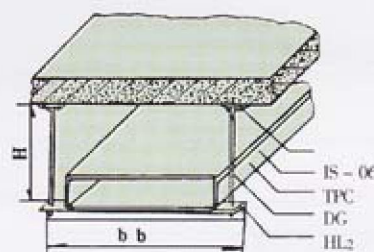
托盘悬吊式安装 Hoisting-type Installation of Tray



HL2 横梁 Cross beam



DG 型吊杆 DG Hoisting Pole



托盘或梯架悬吊式安装, 广泛用于工矿企业, 图中 H 和 B 尺寸, 可根据用户需要长度供货。其表面处理分为镀锌类和塑料喷涂类两种。

Hoisting-type installation of tray of stair frame is widely used in factories, mines and other enterprises. Size of Hand B in the figure can be supplied according to the required length by users. Its surface treatment is divided into two kinds, zinc-plating and plastics-spraying.


型号 Type	名称 Name
IS-06	膨胀螺栓 expanding bolt
TPC-08	通用盖板 current cover board
TP	托盘 tray
DG	吊杆 Hoisting pole
HL2	横梁 cross beam

型号 Type	b	c
DG-5	700	L63×6
- 10	1000	
- 15	1600	L80×8
- 20	2100	

型号 Type	H
DG-5	500
- 10	1000
- 15	1500
- 20	2000

电缆桥架立柱底座 Post Base for Cable Bracket

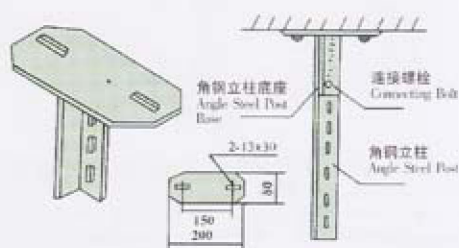
BHQ - H - 02D 角钢立柱底座
BHQ - H - 02D Angle Steel Post Base



H - 02D 角钢立柱底座与 H - 01B4 #、5 # 丁字钢立柱式、H - 01D 角型立柱配套作吊装桥架用, 连接螺栓 M10 × 25。

H - 02D angle steel post base is linked with H - 01B4 #, 5 # T - Steel post, and H - 01D angle type post for complement as hoisting brackets, the connecting bolt: M10 × 25.

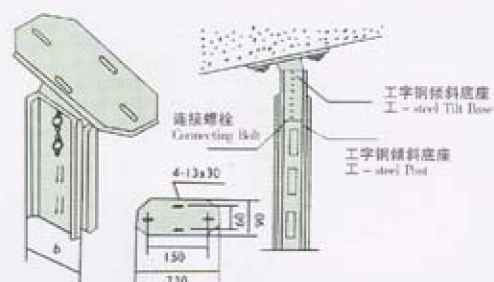
BHQ - H - 03A 工字钢倾斜底座
BHQ - H - 03A I - Steel Tilt Base



H - 03A 倾斜底座与 H - 01A 型工字钢立柱配套, 适用与倾斜过梁安装, 也可紧固在壁上作倾斜支撑用。

H - 03A inclined base is linked with H - 01A I - Steel post for complement to suit for the installation of crossing beams slantingly and can also be fixed on the wall as inclining support

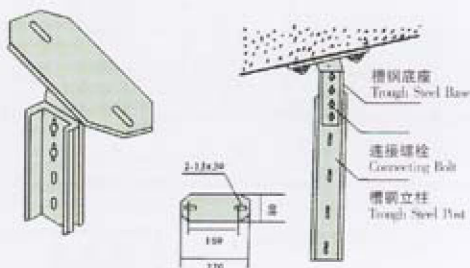
BHQ - H - 03C 槽钢倾斜底座
BHQ - H - 03C Trough - Steel Tilt Base







H - 03C 型槽钢倾斜底座与 H - 01C 型槽钢立柱配套。

H - 03C trough - steel inclined base can be linked with H - 01C trough - steel post for complement





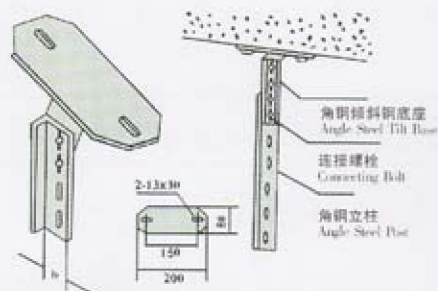
BHQ - H - 03D 角钢倾斜底座
BHQ - H - 03D Angle - Steel Tilt Base



电缆桥架托臂 Supporting Arm for Cable Bracket

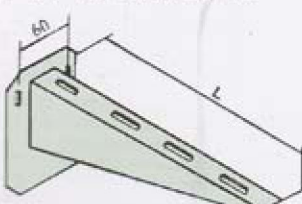
产品外型 Appearance	型号 Type	规格L Standard	备注 Remarks	安装图例 Installation Legend
BHQ - TB - 01A 型托臂 BHQ - TB - 01A Supporting Arm 	TB - 01A - 10	140	螺栓, 压板配套 供给M10螺栓 Clamping plate and M12 bolt can be supplied for completemen	 H - 01A 型 I 字钢立柱工 - Steel Post TB - 01A 型托臂工 - Supporting Arm TB - 01A 托臂与工字钢立柱配套使用, 它可以自由升降, 与工字钢配套时可以双边或单边放设。 TB - 01A supporting arm is for complement used with I steel post. It can life or drop freely. When used for complement with I steel, it can be laid in single side or double side.
	TB - 01A - 15	190		
	TB - 01A - 20	240		
	TB - 01A - 30	340		
	TB - 01A - 40	440		
	TB - 01A - 50	540		
	TB - 01A - 60	640		
	TB - 01A - 80	840		
BHQ - TB - 01B 型托臂 BHQ - TB - 01B Supporting Arm 	TB - 01B - 10	140	连接螺栓M10 connecting bolt M 10	 TB - 01B 型托臂工 - Supporting Arm 墙(柱) Wall (pillar) TB - 01B 托臂一般用膨胀螺栓与墙壁等直接安装或钢制品焊接。 TB - 01B supporting arm can be generally installed directly with walls, etc. or welded with steel products.
	TB - 01B - 15	190		
	TB - 01B - 20	240		
	TB - 01B - 30	340		
	TB - 01B - 40	440		
	TB - 01B - 50	540		
	TB - 01B - 60	640		
	TB - 01B - 80	840		

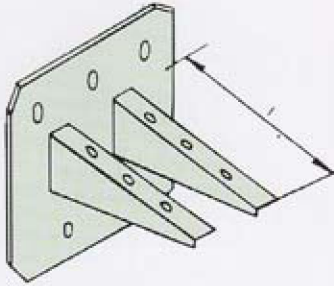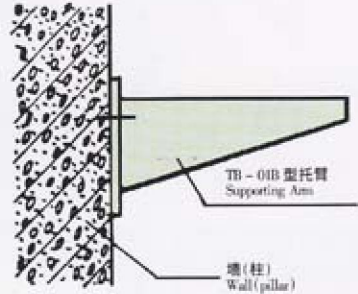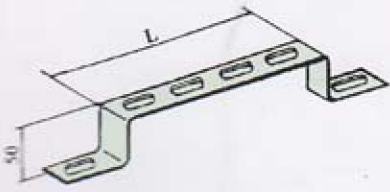电缆桥架托臂 Supporting Arm for Cable Bracket

产品外型 Appearance	型 号 Type	规格L Spce.	备 注 Remarks	安装图例 Instaiaion Legend
BHQ - TB - 01B Ⅱ 型托臂 BHQ - TB - 01B Ⅱ Supporting Arm 	TB - 01B Ⅱ - 10	140	连接螺栓M10 connecting bolt M 10	
	TB - 01B Ⅱ - 15	190		
	TB - 01B Ⅱ - 20	240		
	TB - 01B Ⅱ - 30	340		
	TB - 01B Ⅱ - 40	440		
	TB - 01B Ⅱ - 50	540		
	TB - 01B Ⅱ - 60	640		
	TB - 01B Ⅱ - 80	840		
	TB - 01B Ⅱ 型适用于大跨距汇线桥架 TB - 01B Ⅱ Supporting arm suits for large span bracket for wires			
	BHQ - TB - 03 型托臂 BHQ - TB - 03 Supporting Arm 	TB - 03 - 10	140	连接螺栓M10 connecting bolt M 10
TB - 03 - 15		190		
TB - 03 - 20		240		
TB - 03 - 30		340		
TB - 03 - 40		440		
TB - 03 - 50		540		
TB - 03 - 60		640		
TB - 03 - 80		840		
TB - 03B 型托臂可与 H - 01D 型角钢立柱、H - 01C 型槽钢立柱直接在墙壁上安装。 TB - 03 Supporting arm can be installed directly on the wall types with H - 01D angle steel post,H - 01C trough steelpost.				
BHQ - TB - 03A 型托臂 BHQ - TB - 03A Supporting Arm 		TB - 03A - 10	140	连接螺栓M10 connecting bolt M 10
	TB - 03A - 15	190		
	TB - 03A - 20	240		
	TB - 03A - 30	340		
	TB - 03A - 40	440		
	TB - 03A - 50	540		
	TB - 03A - 60	640		
	TB - 03A - 80	840		
	TB - 03 型托臂可与 H - 01D 型角钢立柱、H - 01C 型槽钢立柱直接在墙壁上安装。 TB - 03 Supporting arm can be installed directly on the wall types with H - 01D angle steel post,H - 01C trough steel post.			
	BHQ - TB - 04 型托臂 BHQ - TB - 04 Supporting Arm 	TB - 04 - 10	150	连接螺栓M10 connecting bolt M 10
TB - 04 - 15		200		
TB - 04 - 20		300		
TB - 04 - 30		400		
TB - 04 - 40		500		
TB - 04 - 50		600		
TB - 04 - 60		700		
TB - 04 - 80		800		
TB - 04 型托臂适用于各种形式桥架在垂直引上、引下或过梁时固定用。 TB - 04 Supporting arm suits for the fixation of various brackets in vertical up - leading,down - leading or crossing beams				

IS - 01 方颈连接螺栓

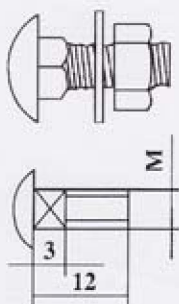
IS - 01 Square Neck Connecting Bolt



型号 Type	M	材质 Material
IS - 01 - 6	M6	不锈钢 Stainless Steel
IS - 01 - 8	M8	不锈钢 Stainless Steel
IS - 01 - 10	M10	不锈钢 Stainless Steel

IS - 01 半圆连接螺栓

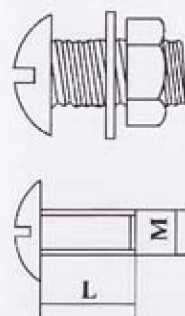
IS - 01 Semicircle Connecting Bolt



型号 Type	M x L	材质 Material
IS - 02 - 5	M5 x 22	不锈钢 Stainless Steel
IS - 02 - 6	M6 x 22	不锈钢 Stainless Steel
IS - 02 - 8	M8 x 22	不锈钢 Stainless Steel

IS - 03 六角连接螺栓


IS - 03 Hexagon Connecting Bolt



型号 Type	M x L	材质 Material
IS - 03 - 8	M8 x 22	不锈钢 Stainless Steel
IS - 03 - 10	M10 x 25	不锈钢 Stainless Steel
IS - 03 - 12	M12 x 30	不锈钢 Stainless Steel

IS - 04T 型螺栓


IS - 04T Bolt



型号 Type	M x L	材质 Material
IS - 04 - 8	M8 x 30	不锈钢 Stainless Steel
IS - 04 - 10	M10 x 35	不锈钢 Stainless Steel

IS - 05T 型螺栓


IS - 05T Bolt



型号 Type	M x L	材质 Material
IS - 05 - 8	M8	不锈钢 Stainless Steel
IS - 05 - 10	M10	不锈钢 Stainless Steel

IS - 06 膨胀螺栓


IS - 06 Expanding Bolt



型号 Type	M x L	允许拉力 Permitted Pulling Force
IS - 06 - 6	M6 x 65, 80	200号混凝土 NO. 200 Concrete 350 500 720 1000
IS - 06 - 8	M8 x 80, 100	
IS - 06 - 10	M10 x 95, 110	
IS - 06 - 10	M10 x 125	
IS - 06 - 12	M12 x 110	
IS - 06 - 12	M12 x 130	
IS - 06 - 12	M12 x 150	


梯级式电缆桥架空间布置图

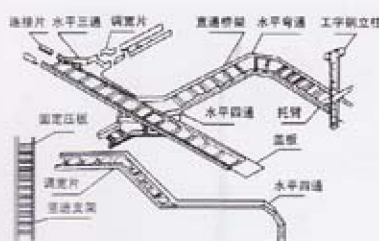The stair - type cable bridgeframe space arrangement



托盘式桥架空间布置示意图

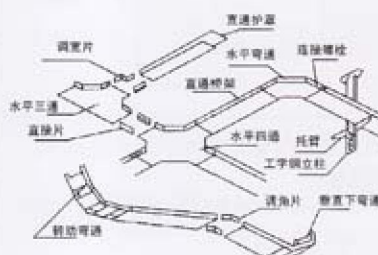Sketch map of tray - type bridgeframe space arrangement



槽式桥架空间布置示意图

Sketch map of trough - type bridgeframe space arrangement

